

匯○銀行---國貿 13 樓 活動隔音牆現場簡易隔音測試

參與人員：業主相關人員 鴻新設計/黃○霖 勇昱公司/張慧群,蔡季軒


測試日期：2013.12.02



發聲室 102.2dB



接收室 54.3dB

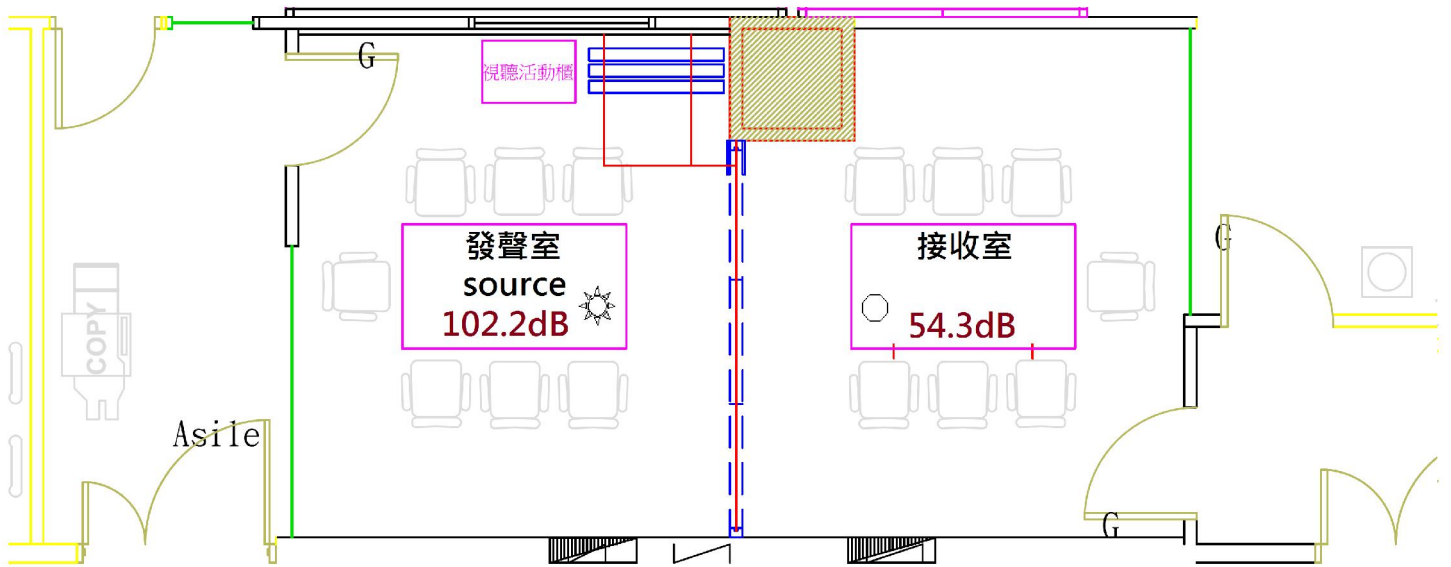

現場隔音測試結果 : 47.9dB

測試方法 :

- 1)發聲室之噪音源(需大於 100dB), 離活動隔音牆>1 公尺及離地面 1.2 公尺處.
- 2)接收室之噪音接收端, 亦需離活動隔音牆 1 公尺及離地面 1.2 公尺處.
- 3)現場隔音測試結果 (102.2dB-54.3dB=47.9dB), 即 $TL \geq 45dB$.

